

La qualité de l'eau distribuée dans le Gard

Bilan
2012

INDEX

Bactériologie
Nitrates
Pesticides
Arsenic
Limitations d'usage




QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE

DES EAUX DISTRIBUÉES DANS LE GARD

BILAN 2012

BACTÉRIOLOGIE

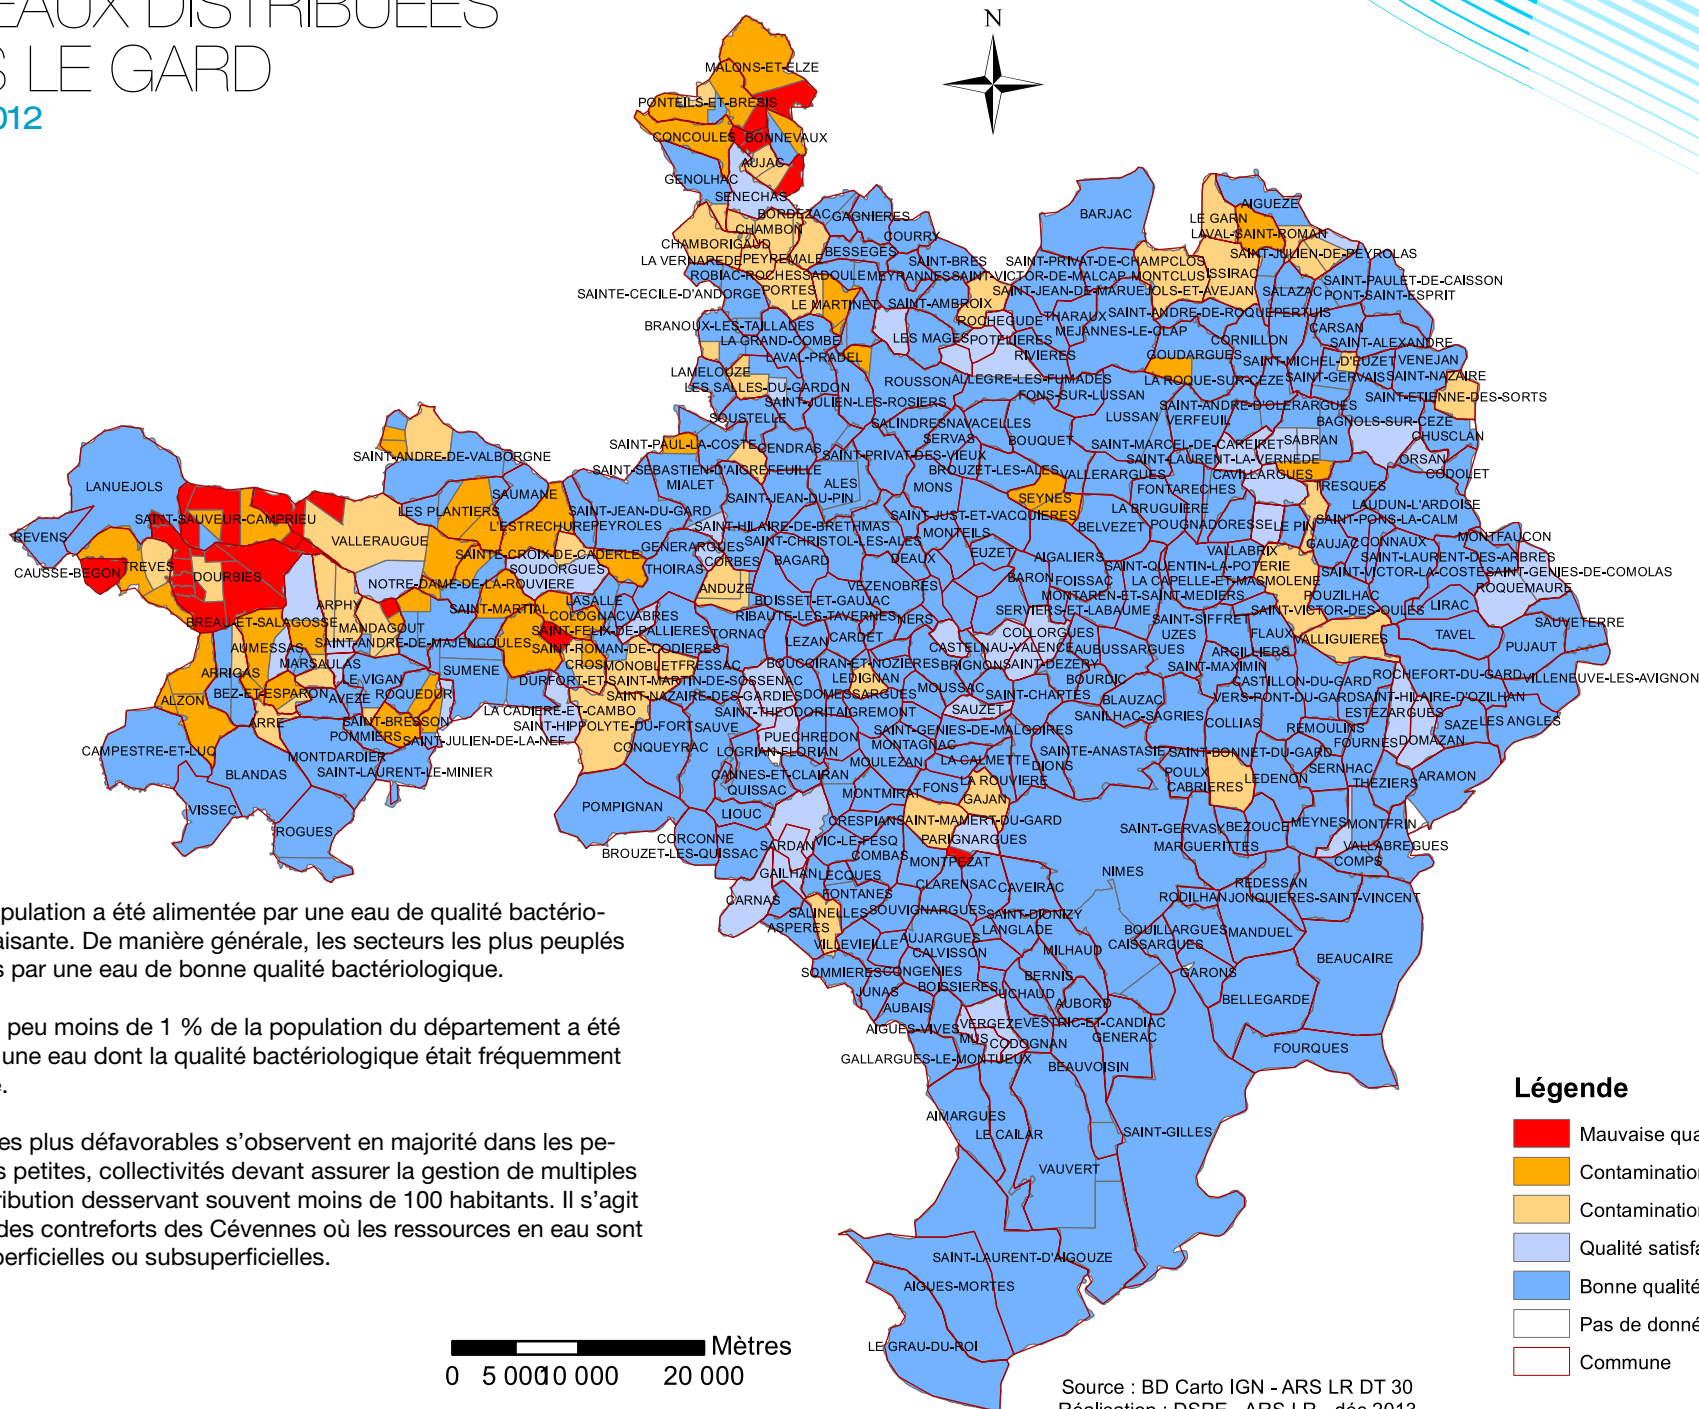

95 % de la population a été alimentée par une eau de qualité bactériologique satisfaisante. De manière générale, les secteurs les plus peuplés sont desservis par une eau de bonne qualité bactériologique.

A l'inverse, un peu moins de 1 % de la population du département a été alimentée par une eau dont la qualité bactériologique était fréquemment non-conforme.

Les résultats les plus défavorables s'observent en majorité dans les petites, voire très petites, collectivités devant assurer la gestion de multiples unités de distribution desservant souvent moins de 100 habitants. Il s'agit en particulier des contreforts des Cévennes où les ressources en eau sont limitées et superficielles ou subsuperficielles.

Légende

- Mauvaise qualité
- Contamination chronique
- Contamination occasionnelle
- Qualité satisfaisante
- Bonne qualité
- Pas de données
- Commune


Source : BD Carto IGN - ARS LR DT 30
Réalisation : DSPE - ARS LR - déc 2013

TENEURS EN NITRATES

DES EAUX DISTRIBUÉES DANS LE GARD

BILAN 2012

NITRATES

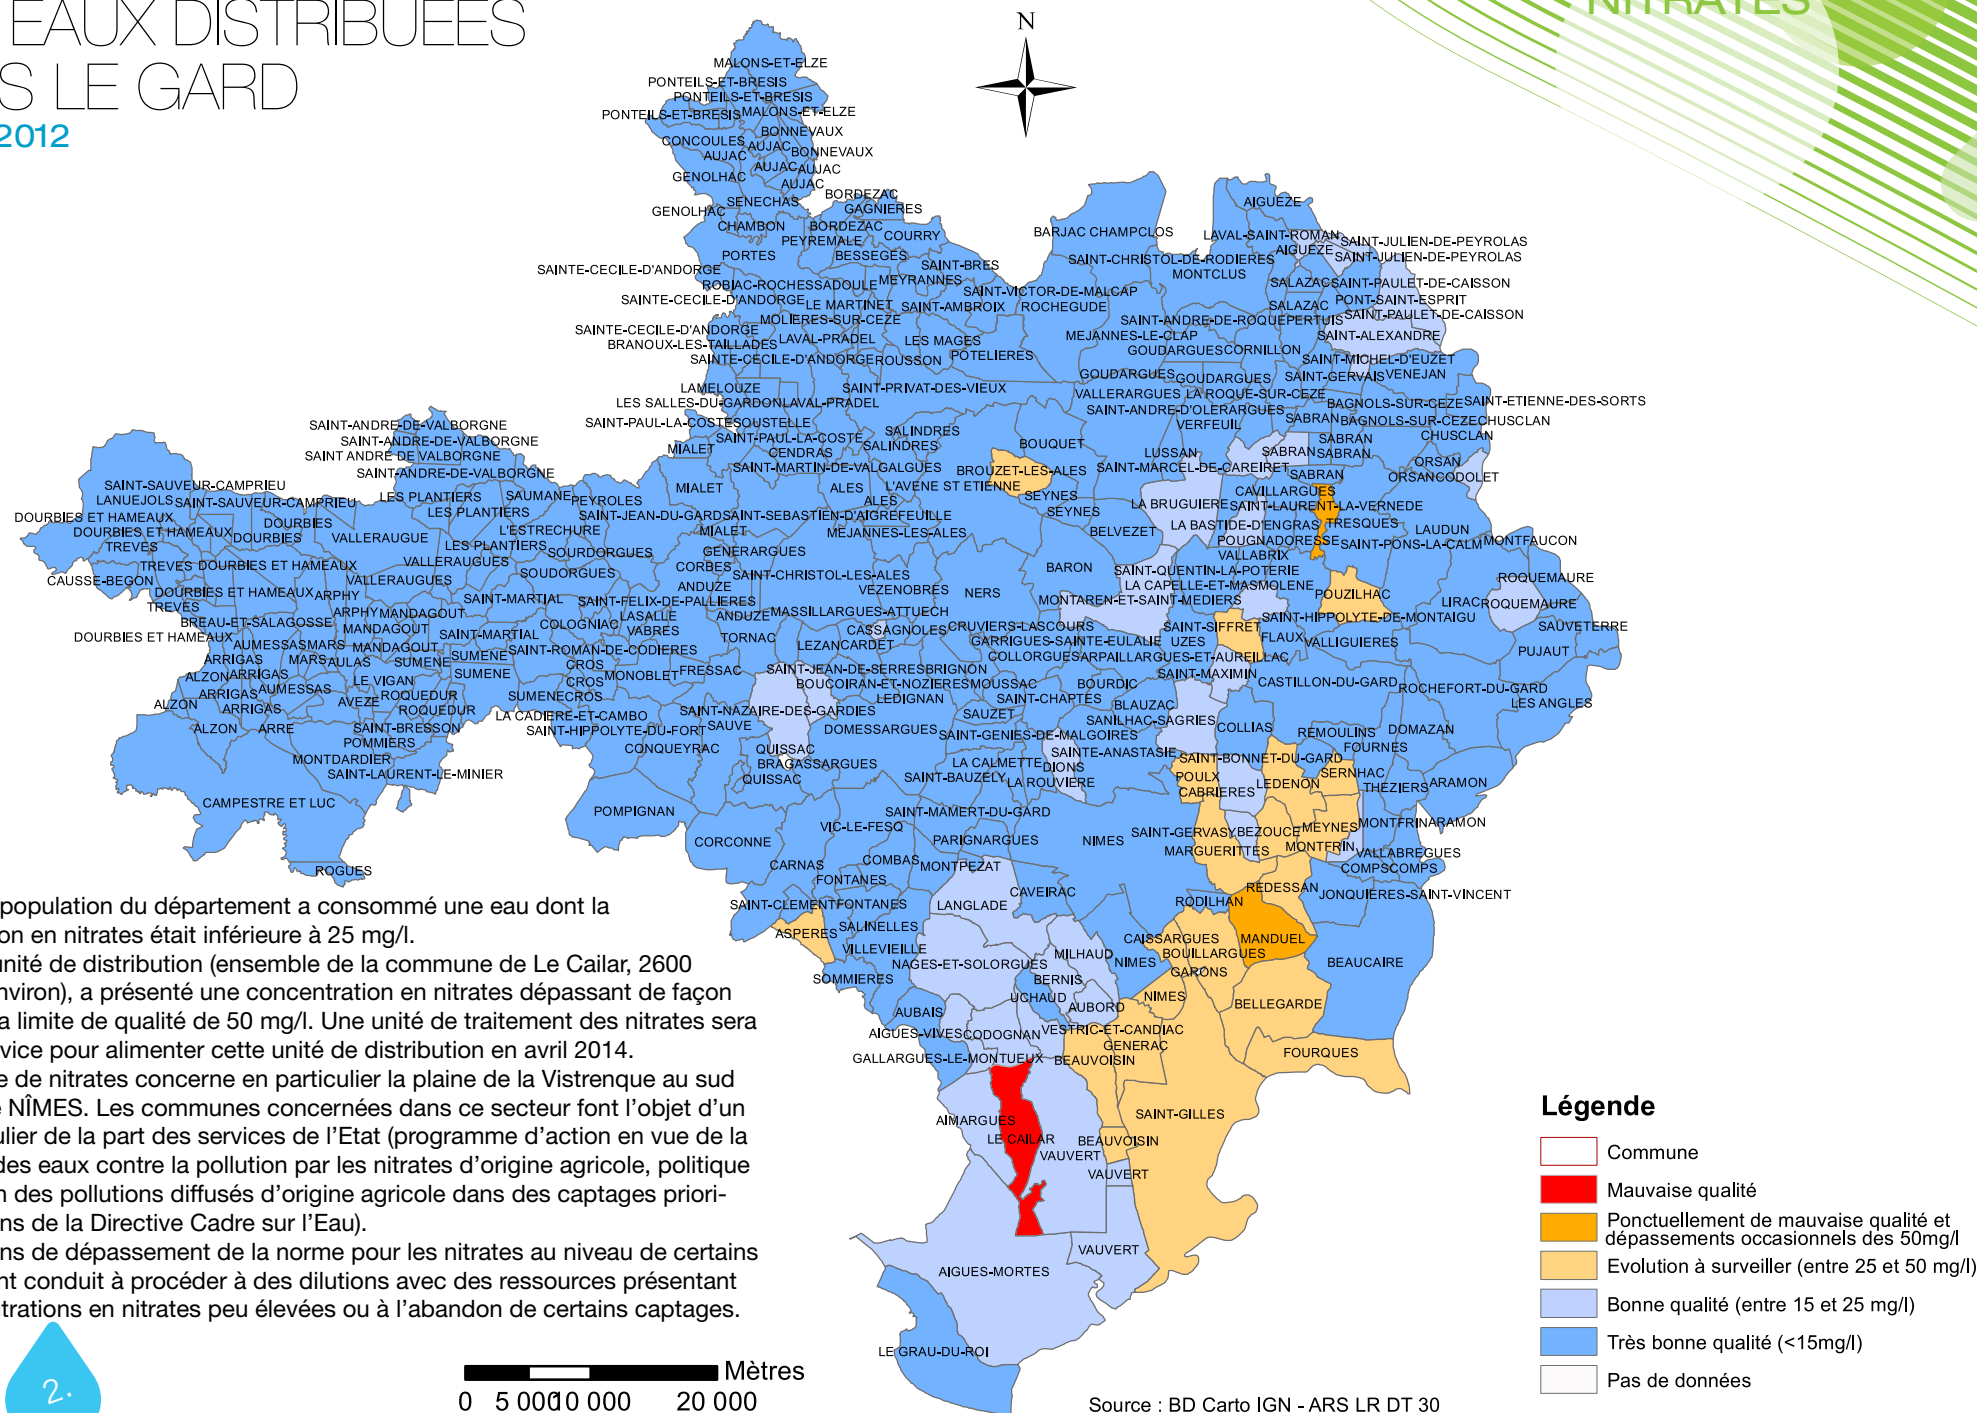


TENEURS EN PESTICIDES

DES EAUX DISTRIBUÉES DANS LE GARD

BILAN 2012

PESTICIDES

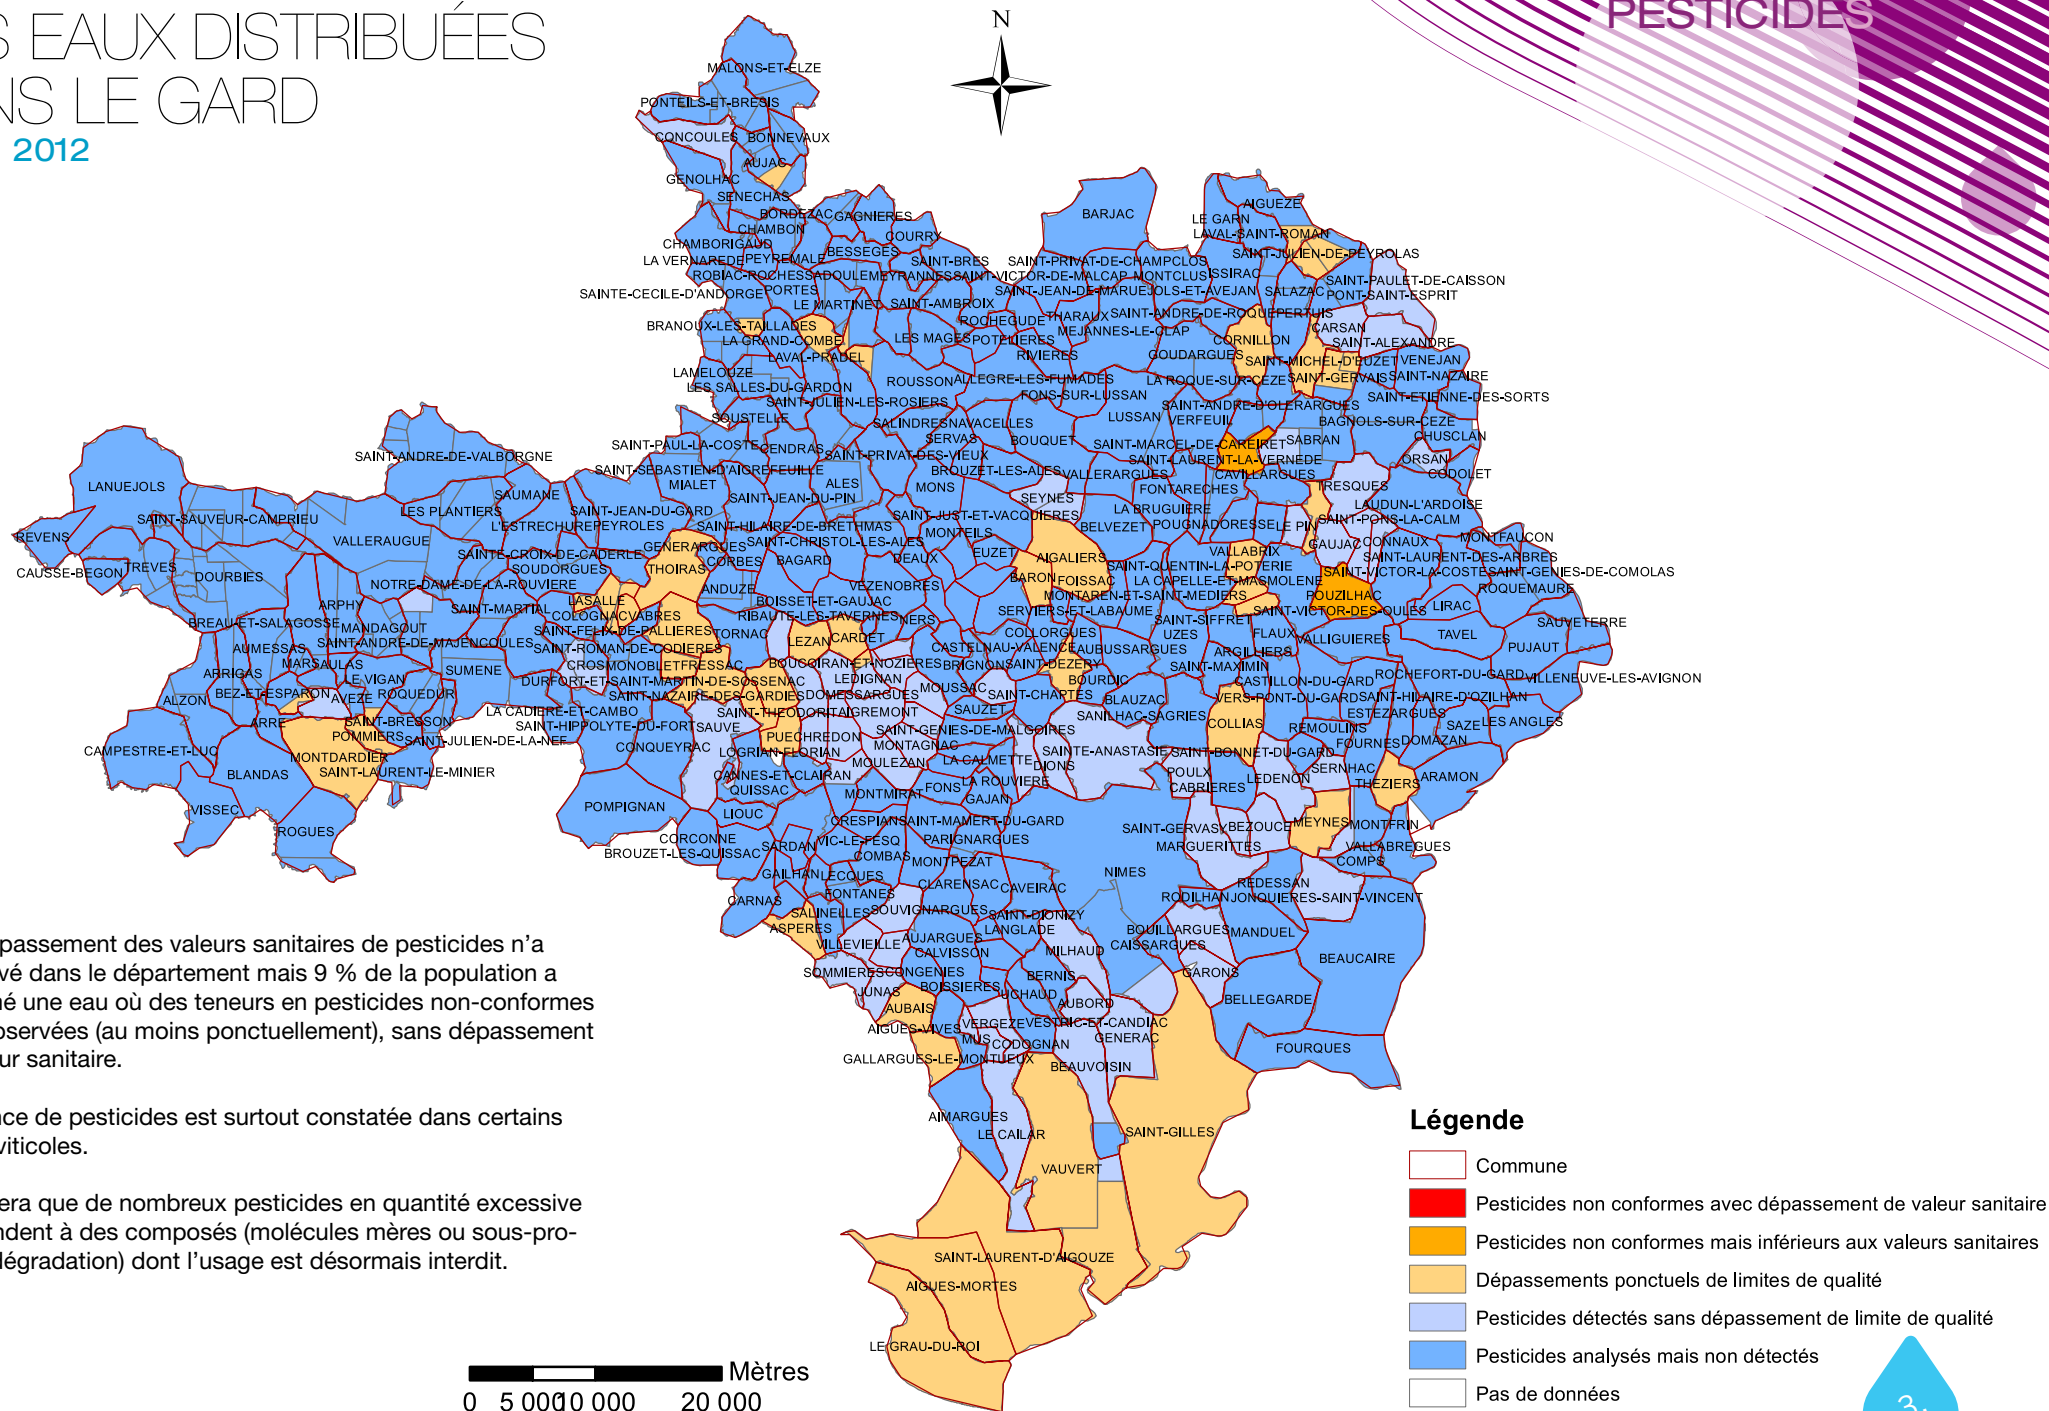


TENEURS EN ARSENIC

DES EAUX DISTRIBUÉES DANS LE GARD

BILAN 2012

ARSENIC

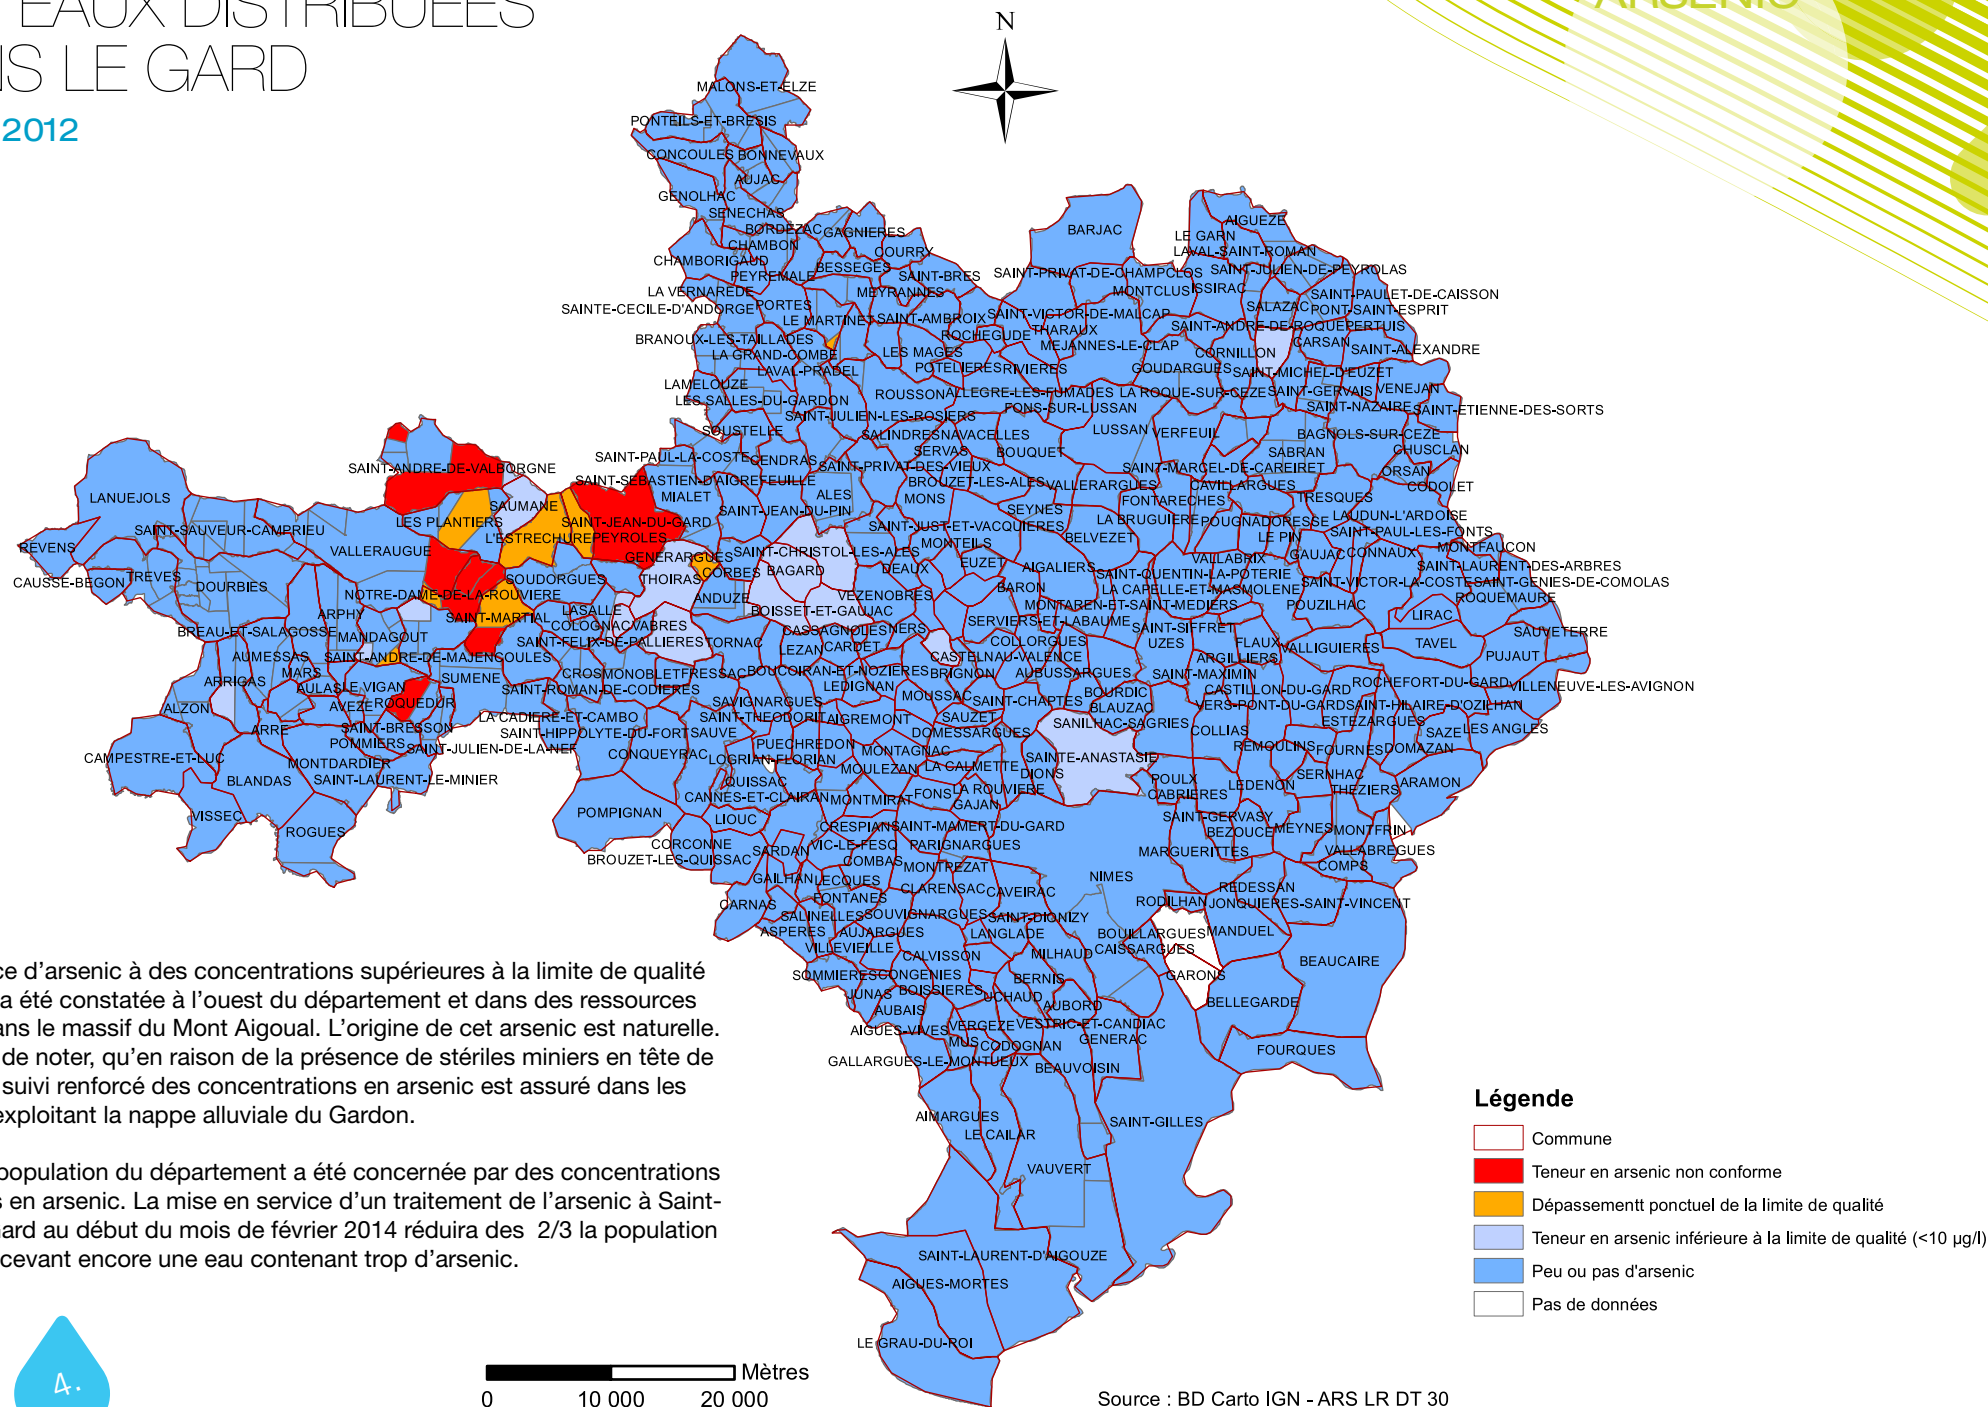

La présence d'arsenic à des concentrations supérieures à la limite de qualité de 10 µg/l a été constatée à l'ouest du département et dans des ressources captées dans le massif du Mont Aigoual. L'origine de cet arsenic est naturelle. Il convient de noter, qu'en raison de la présence de stériles miniers en tête de bassin, un suivi renforcé des concentrations en arsenic est assuré dans les captages exploitant la nappe alluviale du Gardon.


1% de la population du département a été concernée par des concentrations excessives en arsenic. La mise en service d'un traitement de l'arsenic à Saint-Jean-du-Gard au début du mois de février 2014 réduira des 2/3 la population du Gard recevant encore une eau contenant trop d'arsenic.

RESTRICTIONS ET RECOMMANDATIONS D'USAGE

DE L'EAU DISTRIBUÉE DANS LE GARD

SITUATION 2013

LIMITATIONS D'USAGE

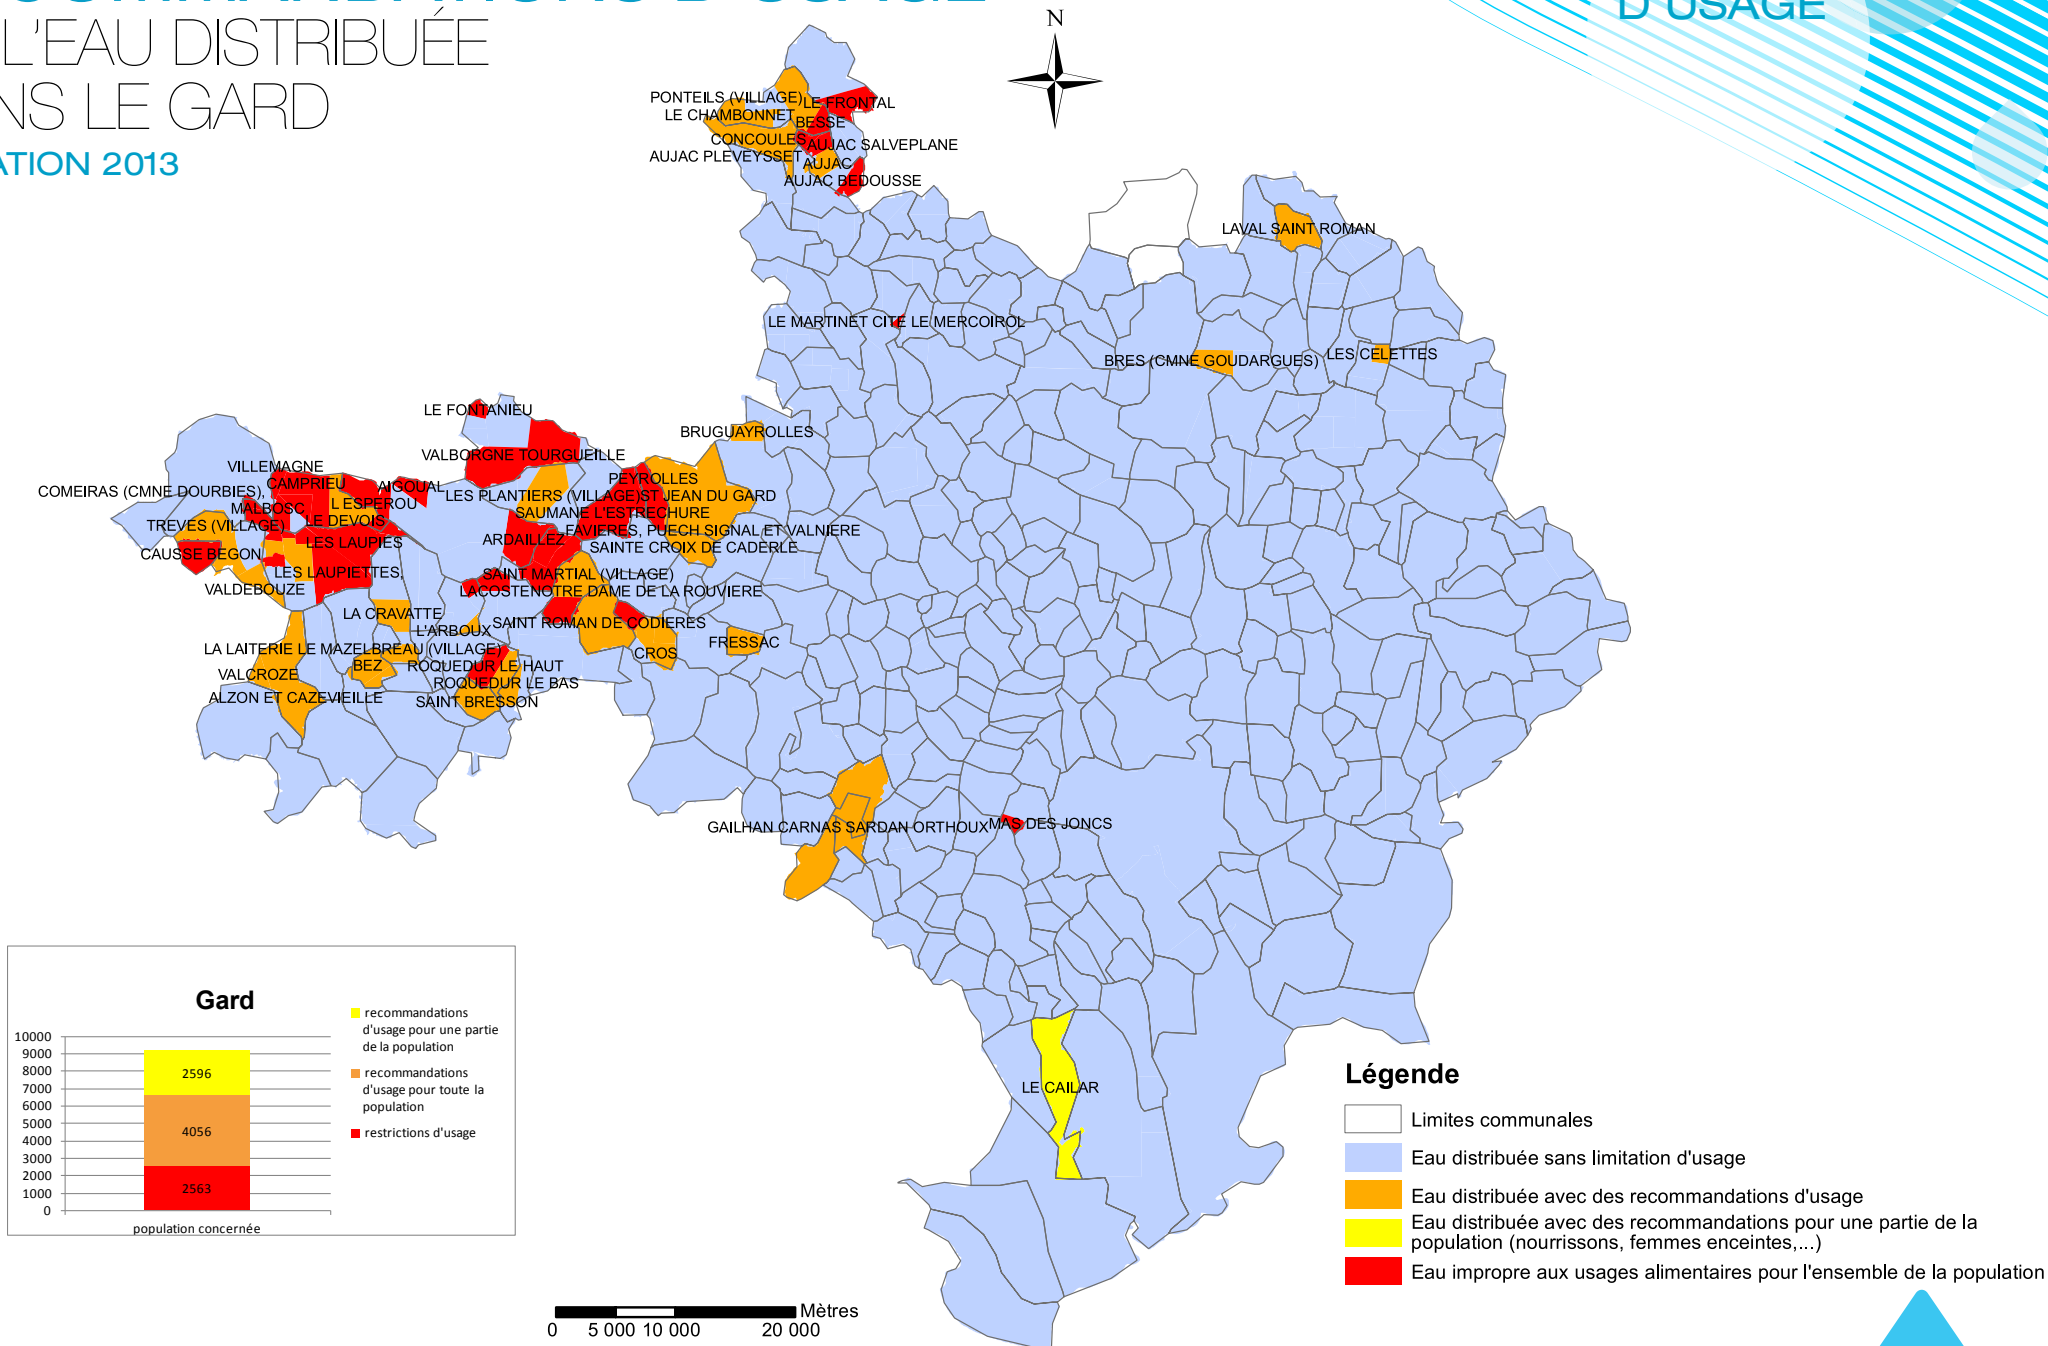



Délégation territoriale du Gard
6, rue du Mail
30906 NIMES CEDEX 2
Téléphone : 04 66 76 80 00

www.ars.languedocroussillon.sante.fr